



VBW Engineering sp. z o.o.

VBW Engineering sp. z o. o.
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 133D
tel. 58 629-91-99

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

BS-3BIS(50)-P "S"

Sekcja filtrowania

Nr urządzenia: C 45174W/17

Wydatek powietrza: 3530 m³/h

Filtr wstępny I: FK-592x592x360-M5/2szt.

Filtr wstępny II

Filtr wstępny III

Filtr wstępny IV

Rok produkcji : 2017



VBW Engineering sp. z o. o.
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 133D
tel. 58 629-91-99

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

BS-3BIS(50)-P "S"

Sekcja filtrowania

Nr urządzenia: C 45174N/17

Wydatek powietrza: 4150 m³/h

Filtr wstępny I: FK-592x592x360-M5/2szt.

Filtr wstępny II:

Filtr wstępny III:

Filtr wstępny IV:

Rok produkcji : 2017



VBW Engineering sp. z o.o.

VBW Engineering sp.z o.o.

81-571 Gdynia, ul.Chwaszczyńska 133D

tel. 58 629 91 99

CENTRALA KLIMATYZACYJNA BASENOWA "OKEANOS"

BS-RP-8BIS-SW(50)-L

Sekcja filtrowania

Nr urządzenia: C 45175N/17

Wydatek powietrza: 26 300 m³/h

Filtr I: FK-592x592x500-M5/3szt.

Filtr II: FK-592x490x500-M5/3szt.


Filtr III: FK-592x287x500-M5/3szt.

Filtr IV: FK-490x592x500-M5/1szt.

Filtr V: FK-490x490x500-M5/1szt.

Filtr VI: FK-490x287x500-M5/1szt.

Rok produkcji: 2017

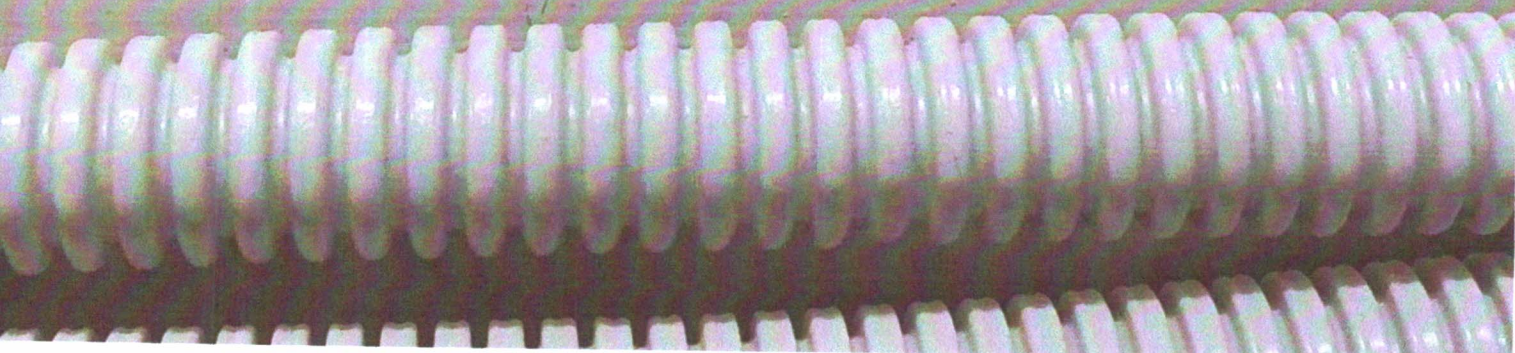



VBW Engineering sp. z o. o.
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 133D
tel. 58 629-91-99

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

BS-3(50)-L

Sekcja filtrowania

Nr urządzenia: C 45173W/17

Wydatek powietrza: 2850 m³/h

Filtr wstępny I: FK-592x592x360-M5

Filtr wstępny II: FK-287x592x360-M5

Filtr wstępny III:

Filtr wstępny IV:

Rok produkcji : 2017



VBW Engineering sp. z o.o.

VBW Engineering sp. z o. o.

81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 133D

tel. 58 629-91-99

CENTRALA KLIMATYZACYJNA SEKCYJNA "BS"

BS-3(50)-L

Sekcja filtrowania

Nr urządzenia: C 45173N/17

Wydatek powietrza: 3300 m³/h

Filtr wstępny I: FK-592x592x360-M5

Filtr wstępny II: FK-287x592x360-M5

Filtr wstępny III

Filtr wstępny IV

Rok produkcji : 2017



VBW Engineering sp. z o.o.
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 133D
tel. 58 629-01-89

CENTRALA KLIMATYZACYJNA PODWIESZANA "SPS"

SPS-ECOBIX-1 P-A-NE-PP

Sekcja filtrowania

Nr urządzenia C 45176W/17

Wydatek powietrza: 230 m³/h

Filtr wstępny I FD-200x235x20-G4

Filtr wstępny II

Filtr wstępny III

Filtr wstępny IV

Rok produkcji 2017

VBW Engineering sp. z o.o.
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 133D
tel. 58 629-91-99

FILTRACJA MATEMATYCZNA PODWIESZANA "SPS"
SPS-ECOBIX-1 P-A-NE-PP
Seksja filtrowania

urządzenia: C 45176N/17
k powietrza: 300 m³/h
stępny I: FD-200x235x20-G4
stępny II
stępny III
stępny IV
rok produkcji: 2017





VBW Engineering sp. z o. o.
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 133D
tel. 58 629-91-99

CENTRALA KLIMATYZACYJNA BASENOWA "OKEANOS"

BS-RP-8BIS-SW-(50)-L

Sekcja filtrowania

Nr urządzenia: C 45175W/17

Wydatek powietrza: 26700 m³/h

Filtr wstępny I: FK-592x592x360-M5/6szt.

Filtr wstępny II: FK-490x592x360-M5/2szt.

Filtr wstępny III: FK-592x287x360-M5/3szt.

Filtr wstępny IV: FK-490x287x360-M5

Rok produkcji: 2017